

		 Globalni inženjering za sreću ljudi			
Br. projekta: (naručitelj)		MBO Mehaničko biološka obrada otpada		Br. projekta:	
Koda projekta: (naručitelj)				R12-1141/19	
Br. ugovora:				Koda projekta:	
				CGO-Zadar	
				Br. dokumenta:	
				300 POD 0027	
Upute za održavanje					
Vrsta opreme: Sustav biostabilizacije/ Prozračni podovi komora biostabilizacije		Poz. broj: B01,...B19	Proizvođač: Mion Ventoltermica SpA	Model/tip: 21-0920.05	Br. stranica: 6
Napomena: Za upute o održavanju pogledati poglavlje 3					

Revizija br.	Opis promjena	Izradio	Datum
0	Osnovni dokument	Riko d.o.o.	30.09.2025



mion ventoltermica
D E P U R A Z I O N I S P A

31052 Maserada sul Piave (TV) Italija – Via Dolomiti, 30
Tel. (0422) 8777 a.s, Faks (0422) 877888

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

PODOVI ZA UPUHAVANJE U KOMORAMA ZA BIOSTABILIZACIJU



Naručitelj:

RIKO, industrijski gradbeni inženiring in leasing, d.o.o.

Odredište:

Centar za gospodarenje otpadom Biljane Donje,
HRVATSKA

Br. ref. ugovora: 21-1183.03, datum: 17. 5. 2022. 13. 11.

2023.

Revizija 00

Kazalo

1	OPIS ISPORUKE	3
1.1	Identifikacija proizvođača.....	3
1.2	Identifikacija kupca	3
1.3	Identifikacija proizvoda	4
1.4	Privitci.....	4
1.5	Posebne napomene	4
2	Aerirana podloga	5
3	Održavanje	5
3.1	Postupci održavanja.....	6

1 OPIS ISPORUKE

1.1 Identifikacija proizvođača

Naziv proizvođača	MION VENTOLTERMICA DEPURAZIONI SPA
Adresa	Via Dolomiti, 30
Poštanski broj	31052
Grad	MASERADA SUL PIAVE
Pokrajina	TREVISO
Država:	ITALIJA
Telefon	0422 8777
Telefaks	0422 877888
Međunarodni telefon	**39 0422 8777
Međunarodni telefaks	**39 0422 877888
PDV broj	04053860260
Porezni broj	04053860260

1.2 Identifikacija kupca

Naziv kupca	RIKO, Industrijski gradbeni inženiring in leasing, d.o.o.
Adresa	Bizjanova ulica 2
Poštanski broj	1000
Grad	LJUBLJANA
Pokrajina	LJUBLJANA
Država:	SLOVENIJA
Telefon	**386 1 58 16 300
Telefaks	**386 1 58 16 340
Međunarodni telefon	**386 1 58 16 300
Međunarodni telefaks	**386 1 58 16 340
PDV broj	SI48222917
Porezni broj	

1.3 Identifikacija proizvoda

Proizvod	NAPUHANI PODOVI –BIOSTABILIZACIJA	
Količina	BR. 19	
Ref. crtež	21-0920.05-30	
-----	-----	
Sustav za upuhivanje zraka	PVC cijevi s brtvama – promjer 160 mm – Nagib cijevi 340/250 mm	
Dimenzije	9,1 X 17,85 m	
-----	-----	
<i>Dodatna oprema</i>		
Sonde za temperaturu	☒ Da	Tip: Metron PT100
	☐ Ne	
Sonde za vlagu	Da	Tip: -
	X Ne	
Odašiljač tlaka	☒ Da	Tip: Fisme PS27
	☐ Ne	
-----	-----	
Dodatna oprema	-	

1.4 Privitci

Privitci	Opis	Tvrtka
no.8 no.9	Senzori: - Sonde za temperaturu - Odašiljač za tlak PS27	Metron Fisme

1.5 Posebne napomene:



(ništa)

2 Aerirana podloga

Ove cijevi služe za puhanje zraka za aeriranu podlogu.

Ovaj sustav cijevi s kanalićima omogućuje potpuno ujednačenu distribuciju dovoda zraka za prozračivanje medija.

Aerirana podloga u ovoj konfiguraciji također omogućuje jednačeno hlađenje i jednostavno čišćenje na kraju ciklusa kao i pravilan odvod procjedne vode za sljedeći postupak.

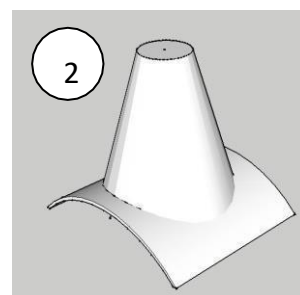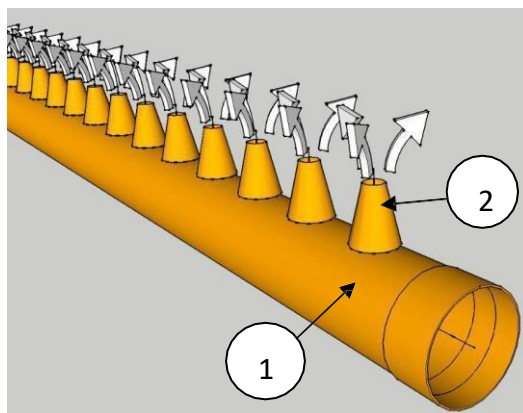

- 1 – PVC cijevi
- 2 – kanalić za ispuhivanje zraka

3 Održavanje

Održavanje se sastoji od redovitih provjera i prilagođavanja kontrolnih instrumenata (ako postoje) i provjere učinkovitosti sustava.

Posebnu pažnju obratite na kvalitetu i kvantitetu procjedne vode koja uglavnom ima visoku kemijsku potrošnju kisika (COD) zbog čega se ne može ispustiti u kanalizaciju nego se mora eliminirati posebnim sustavom za odlaganje ili uz pomoć specijaliziranih tvrtki.

3.1 Postupci održavanja

Zabilježite svaki izvršen posao održavanja/kontrole, strogo izvršavajte navedene poslove održavanja i održavajte evidenciju ažurnom.

– fotokopirajte tablice u nastavku kako biste održali kontinuitet u evidenciji.

<u>Datum</u>	<u>Provjera</u>	<u>Parametri</u>	<u>Očitavanja podataka – očitavanja vrijednosti</u>
	Redovne provjere kontrolnih uređaja (sonde, odašiljači tlaka itd.) (ako postoje)		Pogledajte priručnik određenog proizvođača
	Testiranje učinkovitosti sustava		
	Redovna provjera i čišćenje gornjeg dijela kanala u potpornoj podlozi medija (otprilike svakih 20 dana i nakon svakog postupka punjenja i pražnjenja).		
	Redovna provjera i čišćenje stvorenih naslaga koje bi mogle stvoriti prepreke (otprilike svakih 6 mjeseci).		

Tablica 1 Faksimilni grafikon periodičnog održavanja.

Postupci održavanja u učestalost poslova navedenih u kontrolnom popisu minimum općenitih postupaka koje morate uzeti u obzir za svoj sustav.